

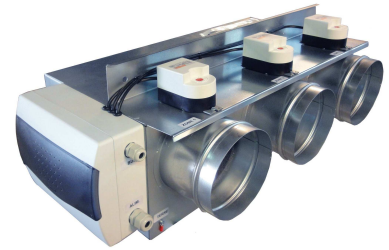


REGULATION – ZONING

Compatible unité gainable de Marque **TOSHIBA**

Gamme moyenne pression

Type **RAV-SM ..6 BT-E**

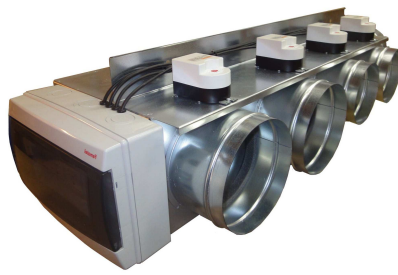

COMPOSITION DU SYSTEME & TARIFICATION

* prévoir de commander chez TOSHIBA:


- si vous avez une commande filaire Réf: RBC-AMS41E & 51E – prévoir la connectique pour contact de feuillure Réf : TCB-IFCB5-PE

OU:

- si vous avez une commande filaire Réf: RBC-AMT32E – prévoir le Kit de connexion Réf : RBC-SMT1

(se renseigner auprès de leur service technique pour le raccordement à leur Pac.)

Type d'unité intérieure	Nb de ZONES TRAITÉES	Nb de sorties et Ø de raccordement	Nb & Type de Thermostats fournis	Réf.	P.U H.T.
406 - 456 & 566	2	2 x 200	2 TH115RF	PM TOS 40 Z 2	1180 .00
406 - 456 & 566	3	3 x 200	3 TH115RF	PM TOS 50 Z 3	1410 .00
806	4	4 x 200	3 TH115RF + 1 TH C58RF *	PM TOS 80 Z 4	1730 .00
806	4	1x250 + 3x160	3 TH115RF + 1 TH C58RF *	PM TOS 80 Z 5	2070 .00
1106 - 1406 & 1606	5	5 x 200	4 TH115RF + 1 TH C58RF *	PM TOS 110 Z 5	2100 .00
1106 - 1406 & 1606	5	1x250 + 1x200 + 3x160	4 TH115RF + 1 TH C58RF *	PM TOS 140 Z 5	2160 .00
1106 - 1406 & 1606	6	6 x 200	5 TH115RF + 1 TH C58RF *	PM TOS 160 Z 6	2310 .00

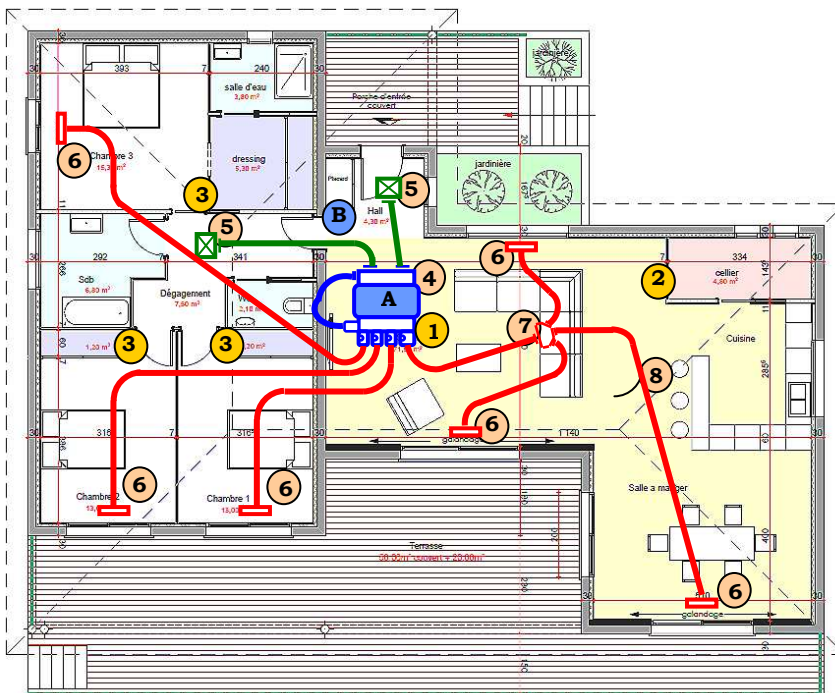

SCHEMA DE PRINCIPE	
repères	description
PLENUM MOTORISE	
1	Plénum régulation zoning (2 à 6 zones)
2	Thermostat radio zone jour TH C58 RF *
3	Thermostat radio TH 115 RF
VOTRE POMPE A CHALEUR	
A	Unité gainable
B	Commande de la Pac
ACCESSOIRES AERAIQUES (à commander séparément)	
4	Plénum de reprise Réf (Z)
5	Grille(s) de reprise porte filtre
6	Diffuseur(s), Grille(s)
7	Boite de dérivation,
8	Gaine flexible, Collier de serrage,

